OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH


# Komora filtracyjna z włókna szklanego (FRP) – FBL-03-3RS

Model: **FBL-03-3RS**




Komora filtracyjna z włókna szklanego (FRP), model FBL-03-3RS, na 9 wkładów. Ciśnienie pracy do 10 bar.

## Rysunek wymiarowy

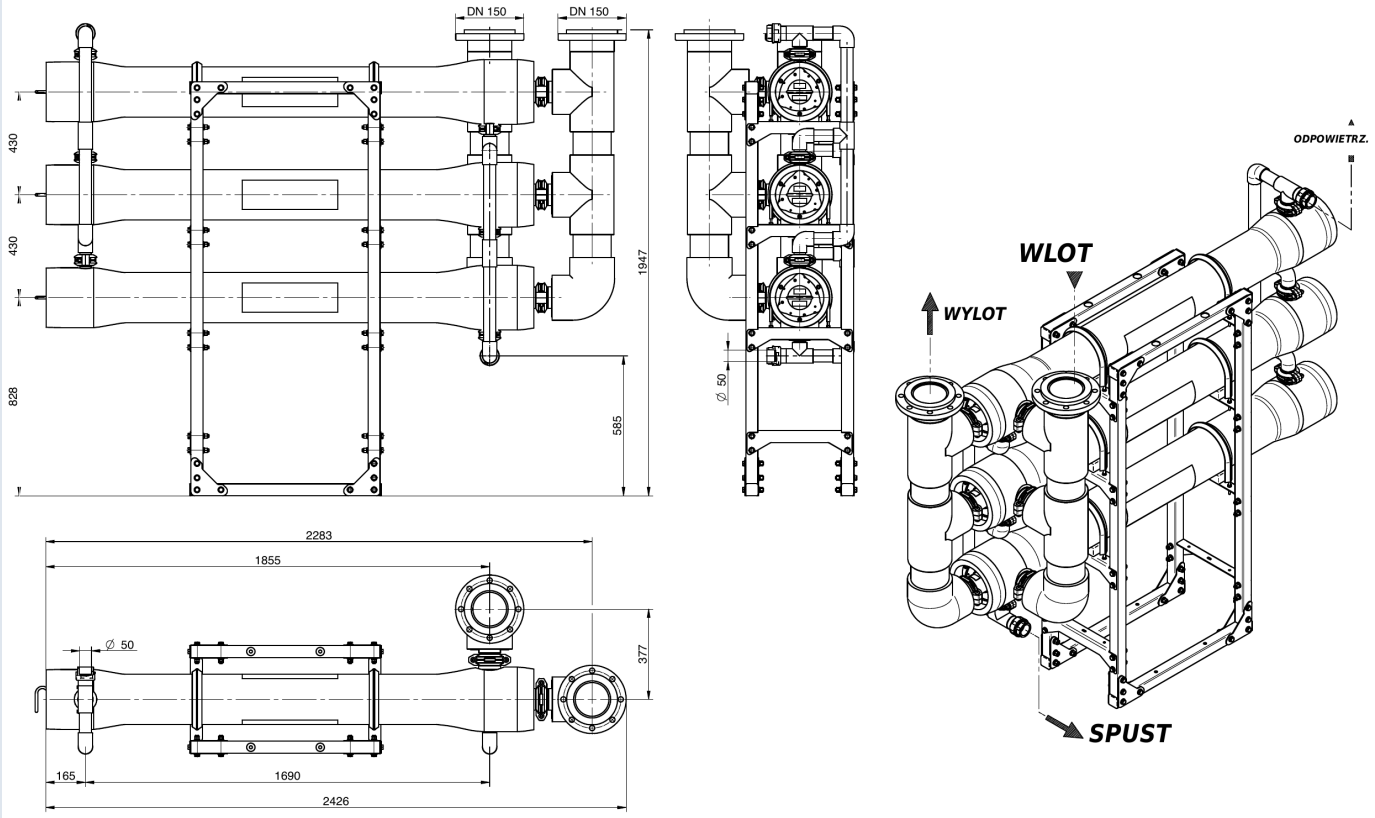


Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

## Budowa i działanie

Obudowy na wkłady z włókna szklanego (FRP) to pod względem technicznym i ekonomicznym najlepsze dostępne rozwiązanie do budowy instalacji filtracji o dużym przepływie (od 24 $m^3$/h). Zapewniają trzy główne korzyści: doskonałą modułowość, minimalną powierzchnię instalacji i niskie koszty inwestycji. Można je łatwo i szybko montować w bateriach filtracyjnych dopasowanych do każdego wymaganego przepływu. Ta wersja mieści 9 wkładów.

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

## Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska.

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | FBL-03-3RS |
| Typ | komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne) |
| Materiał | włókno szklane (FRP) |
| Przyłącza In/Out | kołnierz DN 150 (DIN 8063, PN16) |
| Ciśnienie pracy maks. | 10 bar |
| Ciśnienie próbne | 15 bar |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C |
| Liczba wkładów | 9 |
| Typ końcówek wkładów | BL |
| Średnica wewnętrzna wkładu min. | 90 mm |
| Średnica zewnętrzna wkładu maks. | 200 mm |
| Wysokość wkładów | 20″ |
| Wykończenie | kolor biały |
| Zastosowanie | woda, woda morska |

## Lista kodów

| Kod |
|---|
| DF-FBL3RSFRPBL0920WH |

**Informacja dla państw członkowskich UE.** Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: BS EN 13923 2005.

**Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?**
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.